


**CORTE A-A**  
Escala: 1/50




**DETALHES INSTALAÇÃO EXTINTORES**  
ESC.: 1/50




**DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA**




**DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEÇÃO**  
Sem escala

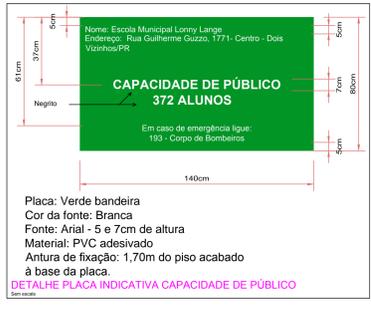

**DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PÚBLICO**  
Sem escala

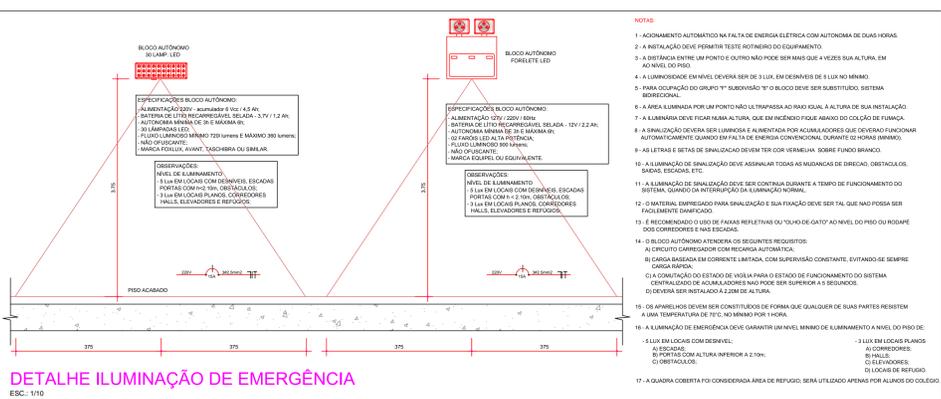


**DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**  
ESC.: 1/10

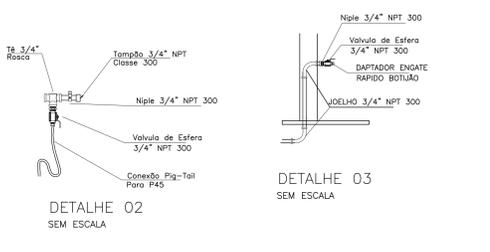

**DETALHE 02 SEM ESCALA**




**DETALHE 03 SEM ESCALA**




**DETALHE 01 SEM ESCALA**

**NOTAS (CENTRAL DE GLP - NPT 028):**  
 - A CENTRAL DE GLP NÃO PODERÁ TER FECHADURA PROVIDA DE CHAVE, PODENDO NO ENTANTO, SER INSTALADA PORTA CARCADA;  
 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50mm, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADOS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP, COM OS SEGUINTEZ DIZERES: "PERIGO", "INFLAMÁVEL" E "NÃO FUMAR";  
 - OS RECIPIENTES DEVEM SER INSTALADOS EM ÁREAS QUE PERMITAM A CIRCULAÇÃO DE AR E COM OS DISTÂNCIAMENTOS ABAXO RELACIONADOS:  
 a) 1,5 m DE RAIO;  
 b) 3,0 m DE FONTES DE IGNIÇÃO (EXCETO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS);  
 c) 3,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ABAXO DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES;  
 d) 3,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ACIMA DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES;  
 - DEVERÃO SER PREVISTOS OBSTÁCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA ABALROAMENTO COM ALTURA DE 0,60 m, AFASTADOS NO MÍNIMO 1,00 m DA PROJEÇÃO DA COBERTURA DO ABRIGO DA CENTRAL DE GLP;  
 - A PROTEÇÃO CONTRA ABALROAMENTO PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PILARETES RESISTENTES AO IMPACTO E PODERÁ FICAR SIMÉTRICAMENTE PARALELOS, AFASTADOS NO MÁXIMO 0,30 m ENTRE SI, DEVERÃO TER DIÂMETRO DE 63,0 mm, SE FOREM CILÍNDRICOS, OU 15,0 cm CADA FACE SE FOREM QUADRADOS;

**DETALHE CENTRAL PARA G.L.P.**  
Escala: 1/50

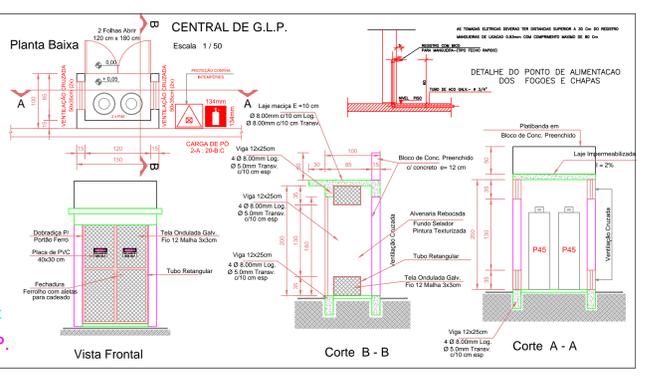

**CENTRAL DE G.L.P.**  
Escala: 1/50

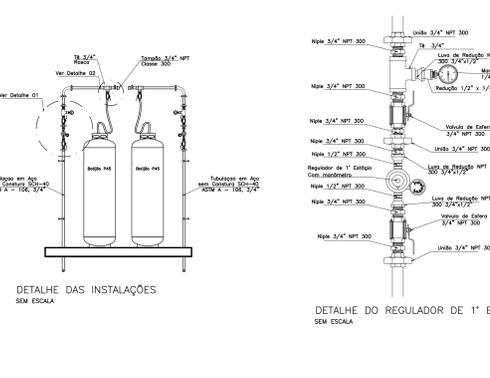

**DETALHE DAS INSTALAÇÕES SEM ESCALA**



**DETALHE DO REGULADOR DE 1º ESTÁGIO SEM ESCALA**

**PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO**  
**PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação de atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço:  
**ESCOLA MUNICIPAL LONNY LANGE**  
 Rua Guilherme Guzzo, 1771 - Centro - Dois Vizinhos/PR

Área: 1.904,80 m <sup>2</sup>	Ocupação: E - EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - ESCOLAR GERAL - E-1	PARA USO DO CBMPR
-------------------------------	--	-------------------

Prancha: 03 / 03  
 Conteúdo da Prancha: **DETALHES GERAIS CORTE A-A'**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.295.640-0001-09  
 Escola: INDICADA  
 Responsável Técnico: \_\_\_\_\_  
 Data: 09/05/2018