


Planta Baixa

Escala 1 / 75


DETALHE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR



Vista Geral

Sem Escala

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Vista Frontal

Sem Escala

- 1 - A fixação deverá suportar 2,5 vezes o peso do cilindro
- 2 - O extintor não poderá ser bloqueado por qualquer objeto;
- 3 - Os extintores devem ser aprovados pela ABNT;
- 4 - Nos depósitos devem ser pintadas as faixas abaixo.

ATENÇÃO:

O sistema de iluminação de emergência e sinalização de emergência utilizada na edificação deverão atender as exigências da NPT 018 - Iluminação de Emergência e NPT 020 - Sinalização de Emergência, do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.


SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020

QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
03 placas	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Dimensões : 179mm x 179mm
01 placa	S1		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H = 126mm, L = 252mm
02 placas	S2		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H = 126mm, L = 252mm
01 placa	S3		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso Dimensões mínimas: L = 2,0 H = 126mm, L = 252mm
02 placas	S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra ≥ 50mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 126mm x 252mm
01 placa	S13		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra ≥ 50mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 126mm x 252mm
01 placa	S13		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra ≥ 50mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 126mm x 252mm

OBSERVAÇÃO:

No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

DETALHE PLACA INDICATIVA DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO (M1)

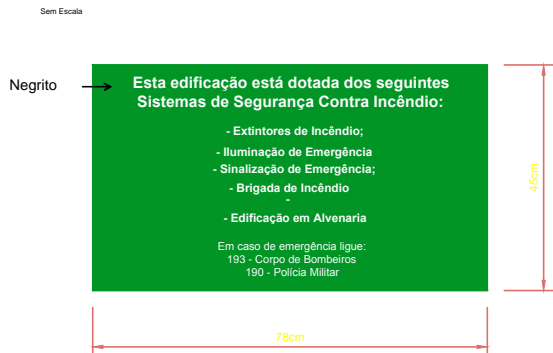

Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação
Cor da placa: Verde bandeira
Cor da fonte: Branca
Material: chapa adesivado
Dimensões da placa: 78 x 45 cm;
Aplicação: na entrada principal

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021 / 2024

ADMINISTRAÇÃO	RESP. TÉCNICO	PRANCHA
		Única
		PROJETO
		Prev. Incendio
OBRA		ÁREA
PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA		253,00M²
		DATA
		AGOSTO / 2021
ESPECIFICAÇÕES		LOTE
PSCIP - Prev. Incendio		QUADRA
LOCAL		ESCALA
RUA CARLOS ASSMANN - BAIRRO CONCÓRDIA		
MUNICÍPIO	ESTADO	ARQUIVO
DOIS VIZINHOS	PARANÁ	